



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Челябинской области  
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091  
тел. (351)239-70-45, факс (351)264-78-57, E-mail: gpn@blaze.uu.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, 108,  
т.21-99-21, e-mail: ond@magn@74.mchs.gov.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 74-002-2022/0046пп/1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональная  
образовательная организация «Магнитогорский технологический колледж имени В.П.  
Омельченко» (полное наименование объекта защиты) ГБОУ ПОО «Магнитогорский  
технологический колледж имени В.П. Омельченко» (сокращенное наименование объекта  
защиты)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение решения заместителя начальника ОНДиПР по городу Магнитогорску и  
Верхнеуральскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области Герасимова С.М. №  
**74-002-2022/0046рс** от «28» июля 2022 года, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ  
«О пожарной безопасности», в период с 09 час. 00 мин. «17» августа 2022 года по 10 час. 00 мин.  
«24» августа 2022 года проведена **плановая** проверка государственным инспектором ОНДиПР по  
городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району по пожарному надзору, капитаном вн. службы  
Киреевой Галиной Ивановной, на территории, в зданиях и помещениях **ГБОУ ПОО  
«Магнитогорский технологический колледж имени В.П. Омельченко»** по адресу: **455038,  
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 11.**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с исполняющим обязанности директора ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический  
колледж имени В.П. Омельченко» Лихонина Ольга Владимировна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2.	3.	4.	5
1.	Системы АПС и СОУЭ введены в	пункт 54 Постановление	01.10.2023	

	эксплуатацию более 10 лет назад, капитальный ремонт не проводился (документы не представлены). На объекте не хранится (отсутствует) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно исполнительная документация на оборудование систем АПС и СОУЭ (на прибор приемно-контрольный пожарный, извещатели, кабельные линии).	Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479		
..	<p>Дверь подсобного помещения (кладовая для хранения лакокрасочных материалов), расположенного на 1-ом этаже в корпусе «Учебные мастерские» (по техническому паспорту Литер АЗ, помещение № 29 и 30), выполнена деревянной, не имеет сертификата по пожарной безопасности, отсутствуют ярлыки, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности.</p> <p>Документы с характеристиками огнестойкости данной двери не предоставлены. Двери помещений складского назначения, технические помещения (кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке) должны быть выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, а именно заполнение проема в противопожарной преграде (дверь) — предел огнестойкости не менее EI30.</p>	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 88, ст. 145, ст. 146, табл. 23 и 24; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4;	01.10.2023	
1.	<p>В помещении «Технология моды», расположенном на 1-ом этаже в корпусе «Учебные мастерские», двери выполнены металлическими, не имеют сертификата по пожарной безопасности, на дверях отсутствует ярлык, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности.</p> <p>Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, должны быть выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, а именно: заполнение проема в противопожарной преграде (дверь) - предел огнестойкости не менее EI30.</p>	Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 ст. 4, ст. 6, ст. 88, ст. 145 и ст. 146 табл. 23 и 24; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4;	01.10.2023	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 108, в срок до 01.09.2023 г. в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ (для юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, направленную на получение прибыли) или главы 23 КАС РФ (для остальных юридических лиц) только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подаётся в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подаётся контролируемым лицом в адрес заместителя начальника ОНДиПР по городу Магнитогорску и Верхнеуральскому району Герасимова С.М. по адресу: 455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, 108 в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом.

Государственный инспектор ОНДиПР

по городу Магнитогорску

и Верхнеуральскому району

по пожарному надзору

Киреева Галина Ивановна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» августа 2022 г.



(подпись)  
М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:


Директор

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический  
колледж имени В.П. Омельченко»

Пунликова О.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«24» августа 2022 г.

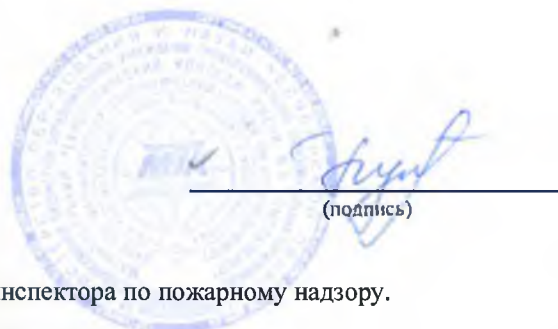

(подпись)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.